



システム構成例

RBAシリーズ

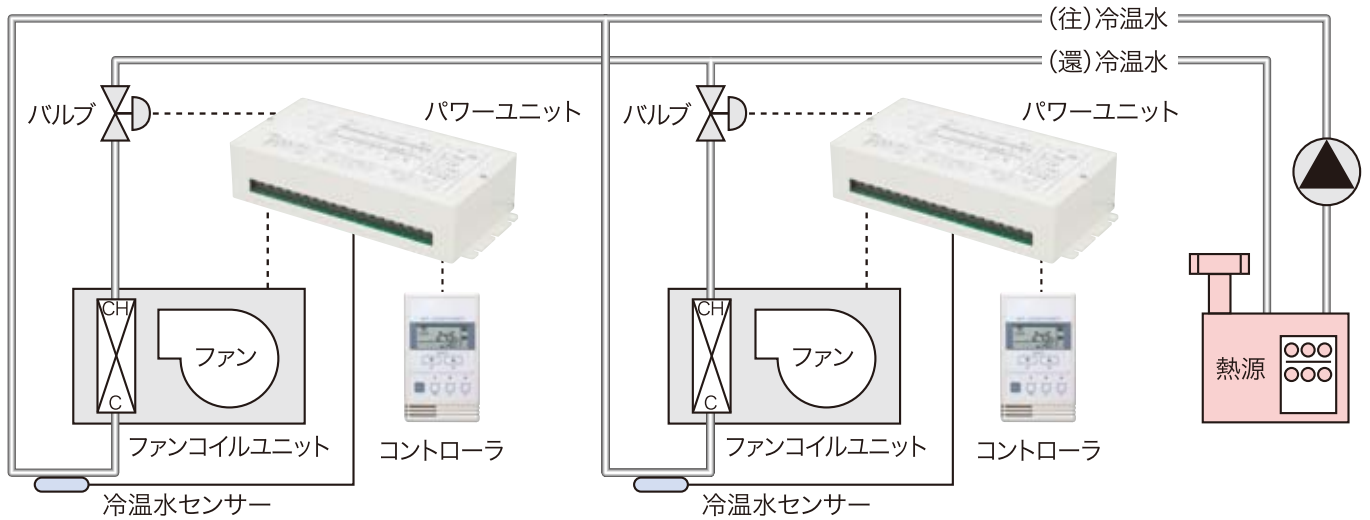

RBBシリーズ

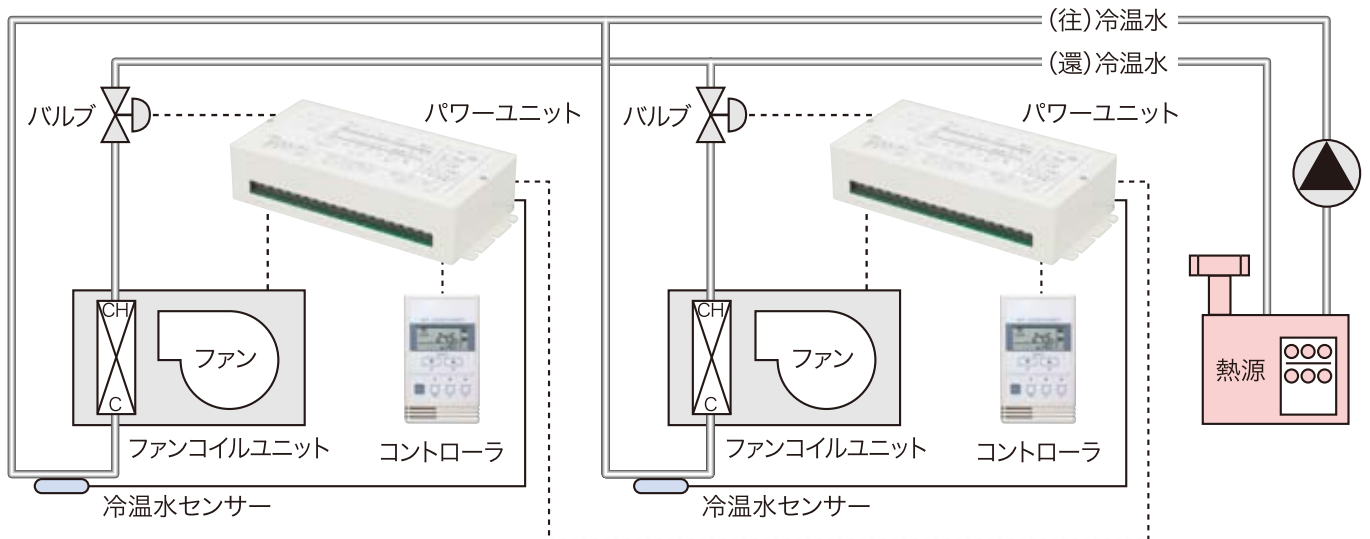

●過流防止制御の場合、冷温水センサーは還側に付けてください。

次のパターンから選択できます

パターン①

グループ集中制御
〈グループパネル〉

RBB-MB
(MODBUS通信中継器)



最大150台のパワーユニットの遠隔集中コントロール・監視ができます。

パターン②

MODBUS通信対応集中制御

RBB-MB
(MODBUS通信中継器)

MODBUSネットワーク

通信変換ユニットによりMODBUSネットワークへの接続ができます。

パターン③

LON®通信対応集中制御

RBB-LN
(LON®通信中継器)

LonWorks®ネットワーク

通信変換ユニットによりLonWorks®ネットワークへの接続ができます。